

the look of quietness




dikustik image Wandabsorber WA 50

Auszug aus dem Prüfbericht

Bestimmung des Schallabsorptionsgrad α_s und bewertetem Schallabsorptionsgrad α_w im Hallraum

Hinweis: Als Auswertergebnis ist nach DIN EN ISO 354 für ebene, flächenhafte Absorber der Schallabsorptionsgrad α_s anzugeben. Zusätzlich ist aus den Schallabsorptionsgraden α_s der bewertete Schallabsorptionsgrad α_w als Einzahlwert nach DIN EN ISO 11654 zu bestimmen.

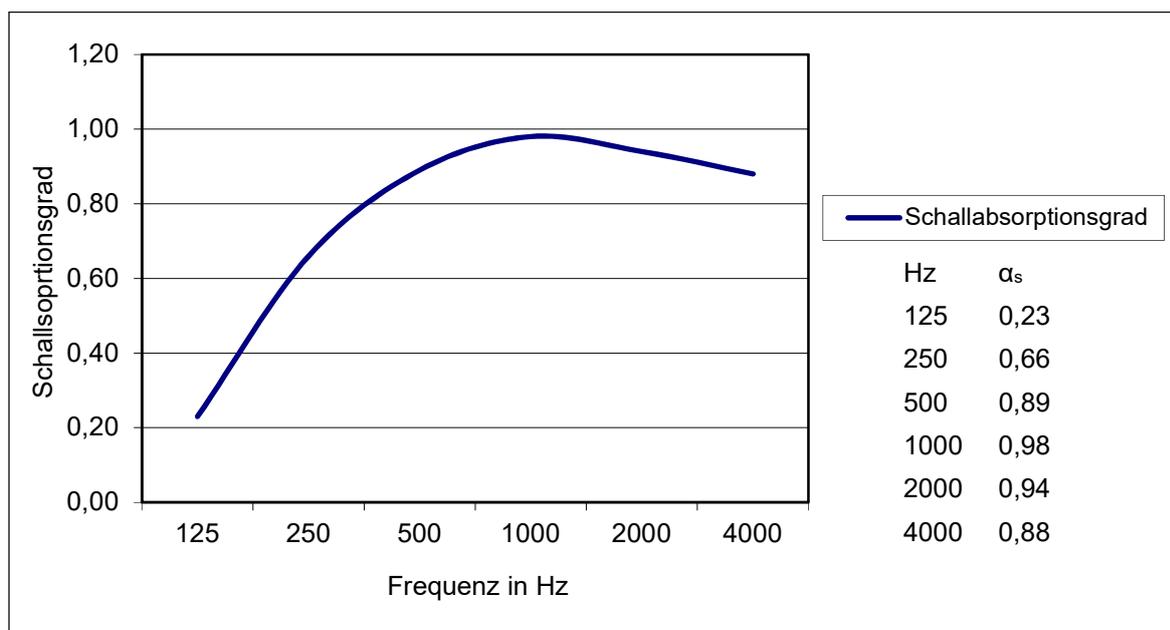

Nutzung: wandorientiert ohne Hohlraum
Aluminiumrahmen d = 50 mm
Beidseitig mit Polyestergewirke 210 g bespannt
Innenliegende Absorberplatten

Der bewertete Schallabsorptionsgrad beträgt: $\alpha_w = 0,90$ (Schallabsorberklasse A)

Prüfinstitut: SG-Bauakustik Institut für schalltechnische Produktoptimierung

dikustik
ist eine Marke von
hs objektraum GmbH & Co.KG

Eschstraße 15
D-48268 Greven

Tel +49 (0)2571-99 29 17-0
Fax+49 (0)2571-99 29 17-1

info@dikustik.de
www.dikustik.de